




COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA - 2016

Microzonazione Sismica di Livello 3 del Comune di Sant'Anatolia di Narco ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 24 registrata il 15 maggio 2017 al n. 1065

MICROZONAZIONE SISMICA Carta delle indagini

Scala 1: 5.000

Regione Umbria
Comune di Sant'Anatolia di Narco

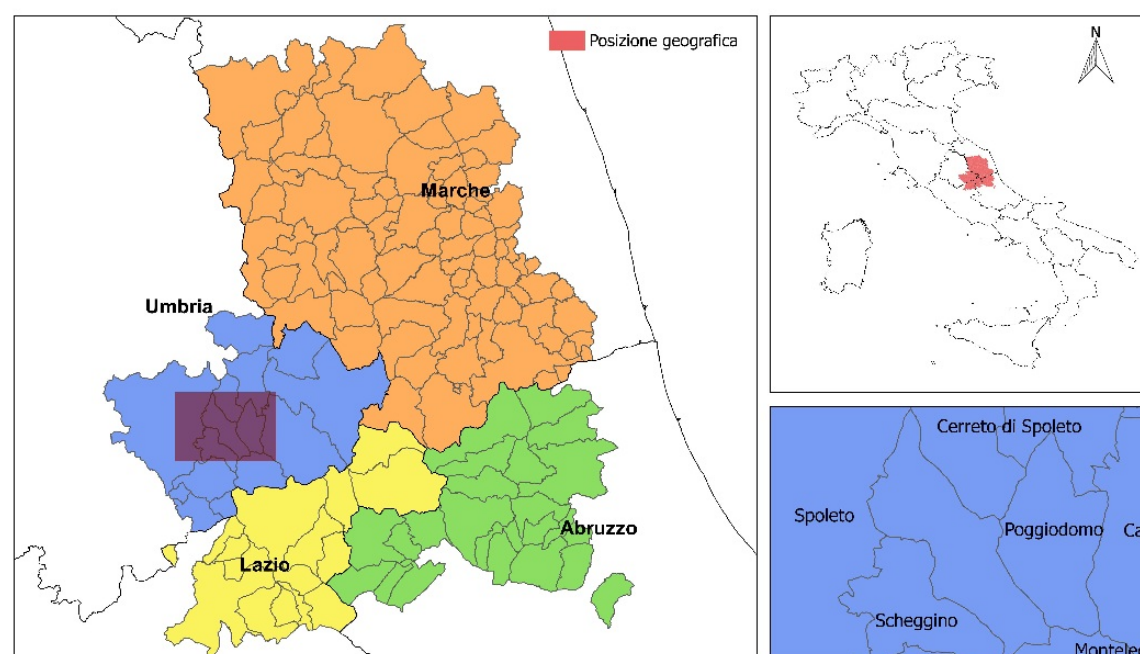

Soggetto realizzatore

RTP MS3

Geol. Margherita Lemmi
Geol. Oliviero Lolli
Geol. Sandro Zeni

Data e revisione

Ottobre 2017

rev.8

CENTROMS

CENTRO PER LA
MICROZONAZIONE SISMICA
E LE SUE APPLICAZIONI

Legenda

Indagini puntuali

- DH - prova sismica in foro downhole
- DL - prova penetrometrica dinamica leggera
- HVSR - misura di microtremore a stazione singola
- PA - pozzo per acqua
- S - sondaggio a carotaggio continuo
- SPT - prova penetrometrica in foro
- SS - sondaggio a carotaggio continuo che intercetta il substrato

Indagini lineari

- MW MASW
- R M Prova Refraction Microtremors
- SR Profilo sismico a rifrazione
- Perimetro delle località oggetto di studi di Microzonazione Sismica di livello 3

